


MAREK FRANK

ARCHITEKT

ORLÍ 22, 602 00 BRNO  
ČESKÁ REPUBLIKA  
WWW.ATELIERFRANK.COM  
FRANK@ATELIERFRANK.COM  
TELEFON: (+420) 605 425 258



612 00 BRNO, Srbská 9

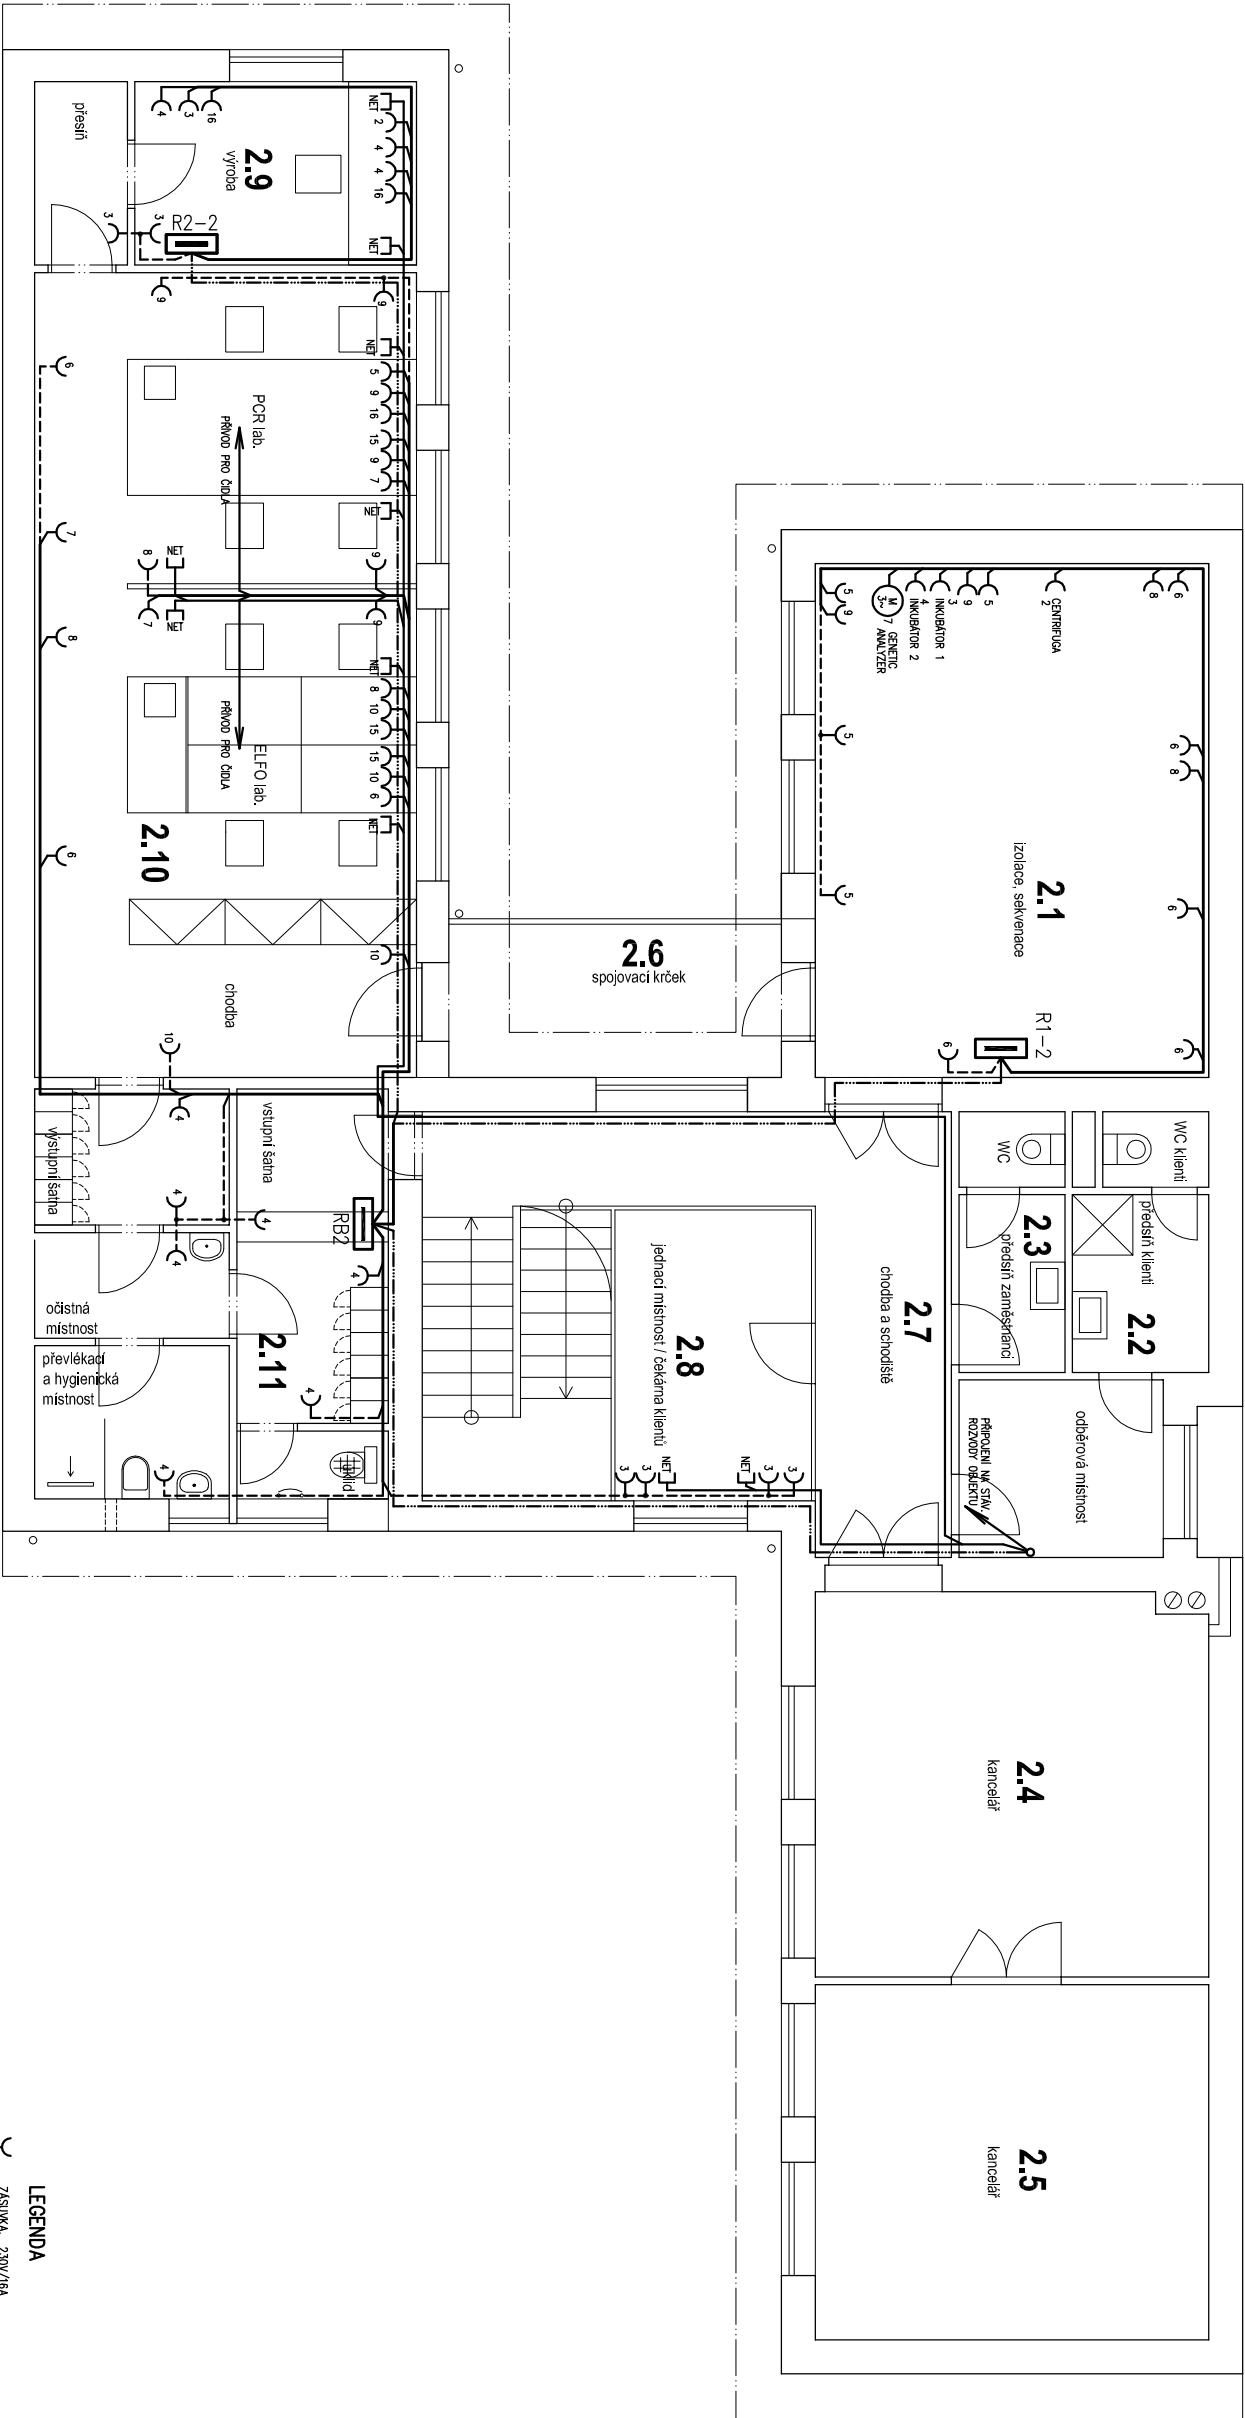


LEGENDA

- ZSVUKA, 230V/6A
- ZSVUKA DO VÝMKA, KRTI MNL, P 43
- DVOUPRŮDIA ZSVUKA R445/R45
- EL. SPOTŘEBEČ
- KABEL OKV-J 3x2,5 PRO ZSVUKY A 1F4Z. SPOTŘEBEČ
- KABEL OKV-J 5m... PRO RŮZNÉ 3F4Z. SPOTŘEBEČ
- KABEL BUDEN UTP cat6 PRO NET A TELEFONY
- OP1 OCHRANĚNÉ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CT 62/7

POZNÁMKY:

ZSVUKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVANY 30cm NAD PODLAŽOU SVRŠU SPOJENÍM OKRAJEM, NEBO V PÁRPEČNÍCH LÍSTKÁCH VE VÝŠCE OSÁZENÍ LÍST. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZSVUKŮ JE NUTNO OSDOHLAŠTÍ S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. BUDĚ PROVĚŘENO OCHRANĚNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NÁPĚKOVÉ NÁPĚTI: 3N+PE-50Hz, 400V/7N-C-S  
OCHRANAM PŘED NEBEZPĚČNÝMI DOTYKY NEZVÝŠENÍ ČÁSTI DO 1000V:  
AUTOMATICKÝ ODPŘÍČENÍ OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHÁNKOU  
OCHRANAM PŘED NEBEZPĚČNÝMI DOTYKY ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
IZOLACÍ, KRTI M



STUPĚN DSP/DPS  
DATUM 9. 11. 2015  
ČÁST  
D.1.4 Technika prostředí staveb  
D.1.4.3 Elektronisťace  
Projektant: Ing. Karel Rychlý

PŮDORYS II.NP  
EL.TECHNOLOG. OBVODY  
M 1:100

D.1.4.3.03

číslo